




# PIANO DI EMERGENZA

## PLESSO DI BIOLOGIA




Parco Area delle Scienze, 11/A  
Campus



## SOMMARIO

<b>PREMESSA.....</b>	<b>4</b>
<b>STESURA ED EMISSIONE DELLA PROCEDURA.....</b>	<b>4</b>
<b>SCOPO DELLA PROCEDURA .....</b>	<b>4</b>
<b>1) DEFINIZIONI .....</b>	<b>5</b>
1.1) Unità produttive .....	5
1.2) Responsabili delle unità produttive.....	5
1.3) Emergenza .....	5
1.4) Segnale di Emergenza .....	5
1.5) Luogo Sicuro.....	5
1.6) Punto di Raccolta.....	5
1.7) Coordinatore per l'emergenza.....	6
1.8) Addetti alla lotta antincendio.....	6
1.9) Addetti al primo soccorso .....	6
<b>2) EMERGENZA.....</b>	<b>7</b>
<b>3) FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI EMERGENZA .....</b>	<b>8</b>
3.1) Descrizione impianto rilevazione fumi .....	8
3.2) Funzionamento degli impianti .....	8
3.3) Descrizione impianto rilevazione gas.....	9
3.4) Planimetria impianti di emergenza.....	10
3.5) Gestione degli impianti tecnologici e di servizio .....	10
<b>4) EMERGENZA INCENDIO .....</b>	<b>13</b>
4.1) Segnalazione dell'emergenza.....	13
4.2) Procedura di intervento e di evacuazione dell'edificio .....	14
4.3) Emergenza al di fuori dell'orario di attività della Struttura.....	18
<b>5) EMERGENZA ALLARME GAS.....</b>	<b>20</b>
5.1) Allarme gas in orario di attività della Struttura .....	20
5.2) Allarme gas al di fuori dell'orario di attività della Struttura .....	22
<b>6) EMERGENZA INFORTUNIO O MALORE.....</b>	<b>24</b>
<b>7) EMERGENZA TERREMOTO.....</b>	<b>25</b>
<b>8) EMERGENZA ATTENTATO .....</b>	<b>26</b>



**UNIVERSITÀ DI PARMA**  
**PLESSO DI BIOLOGIA**  
PARCO AREA DELLE SCIENZE, 11/A - PARMA


PIANO DI EMERGENZA

N° 1302

REV. 9 – 01/25

PAG. 3 di 28

<b>9) PUNTI DI RACCOLTA.....</b>	<b>27</b>
<b>10) DISTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA .....</b>	<b>27</b>
<b>11) ALLEGATI.....</b>	<b>28</b>



## ***PREMESSA***

La struttura organizzativa universitaria non consente di istituire delle squadre di emergenza, come invece avviene nelle aziende produttive di altro tipo; nella realtà universitaria viene formato un congruo numero di persone per la gestione delle emergenze.

Per queste ragioni il personale è tenuto, durante l'attività lavorativa, a vigilare per cogliere ogni segnale di un eventuale insorgere di emergenza ed a collaborare attivamente al fine di contenere i danni che potrebbero derivarne.

## ***STESURA ED EMISSIONE DELLA PROCEDURA***


La presente procedura:

- viene redatta ed aggiornata a cura del Servizio Prevenzione e Protezione dell'Università degli Studi di Parma con il contributo dei Responsabili delle Unità Produttive presenti nel sito. Gli aggiornamenti vengono preparati tenendo conto di osservazioni e suggerimenti da parte di tutti gli interessati, con cadenza programmata ovvero a seguito di verifica in occasione delle esercitazioni con simulazione o dopo un'emergenza;
- è approvata ed emessa dal responsabile della struttura universitaria presente nel sito.

## ***SCOPO DELLA PROCEDURA***

La presente procedura ha lo scopo di definire i comportamenti che devono essere tenuti dalle persone che sono presenti all'interno dell'edificio di Biologia nel caso si verifichi una situazione di emergenza.

La presente procedura è oggetto di informazione, formazione ed addestramento mediante esercitazioni e simulazioni.



## **1) DEFINIZIONI**

### **1.1) Strutture universitarie**

Le strutture universitarie sono i Dipartimenti, i Centri, le Aree Dirigenziali dell'Amministrazione Centrale, il Rettorato e la Direzione Generale.

Le strutture universitarie presenti all'interno dell'edificio di Bioscienze sono individuate come segue:

- Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale (SCVSA);
- Dipartimento di Medicina e Chirurgia (DIMEC);

### **1.2) Responsabili di struttura**

I Responsabili di strutture sono i Direttori o dirigenti delle singole strutture universitarie presenti nell'edificio (direttori dei dipartimenti e dei centri, dirigenti delle aree amministrative dell'amministrazione centrale di Ateneo).

Nel caso in esame i Responsabili di struttura sono individuati come segue:

- Direttore del Dipartimento di Scienze Chimiche, della Vita e della Sostenibilità Ambientale;
- Direttore del Dipartimento di Medicina e Chirurgia (DIMEC).

### **1.3) Emergenza**

Un fatto o una circostanza imprevista, una situazione anomala, che può rappresentare una fonte di rischio per la salute e sicurezza delle persone e che può creare danno per i beni e per l'ambiente.

### **1.4) Segnale di Emergenza**

Segnale, diffuso per via vocale (passaparola) o attraverso l'attivazione di segnali ottico-acustici, che allerta della presenza di una situazione di emergenza.

### **1.5) Luogo Sicuro**

Luogo in cui è permanentemente trascurabile il rischio d'incendio per gli occupanti che vi stazionano o vi transitano; tale rischio è riferito ad un incendio nell'attività. Nel luogo sicuro le persone sono da considerarsi al sicuro dagli effetti determinati dall'incendio o da altre situazioni di emergenza.

### **1.6) Punto di Raccolta**

Luogo sicuro esterno all'edificio, individuato ed evidenziato nelle planimetrie generali dell'area nel quale, in caso di evacuazione, si riuniscono tutti gli occupanti della struttura e rimangono a disposizione del Coordinatore dell'Emergenza.

Tale luogo è individuato con un apposito cartello con la dicitura "punto di raccolta" (vedi p.to 9).



### *1.7) Coordinatore per l'emergenza*

Il coordinatore per l'emergenza viene individuato dai responsabili di struttura presenti nell'edificio, **anche tenuto conto delle indicazioni riportate nella sezione S.5, punto 5.4 del D.M. 3 agosto 2015 "Approvazione di norme tecniche di prevenzione incendi, ai sensi dell'articolo 15 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139"**.

Il coordinatore per l'emergenza accentra su di sé la gestione dell'emergenza in attesa dell'arrivo delle squadre di soccorso.

I responsabili di struttura comunicano alla U.O. Vigilanza e Logistica i contatti telefonici dei coordinatori per l'emergenza identificati in Allegato 1, affinché gli stessi contatti possano essere trasmessi all'Istituto di Vigilanza. I coordinatori per l'emergenza possono di conseguenza essere contattati in caso di emergenza anche in orario di chiusura della struttura.

### *1.8) Addetti alla lotta antincendio*


Gli Addetti alla prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze (di seguito identificati come Addetti alla lotta antincendio) sono le persone designate dal Responsabile dell'Unità Produttiva, secondo quanto stabilito dal D.lgs. 81/08 e dal DM 10 marzo 1998, per attuare le misure di prevenzione incendi e di lotta antincendio e per collaborare alla gestione di situazioni di emergenza occorse nei luoghi di lavoro. Gli Addetti alla lotta antincendio designati per la struttura in esame sono identificati in ALLEGATO 1; inoltre, all'interno del contesto in esame, gli addetti alla lotta antincendio sono identificabili mediante i giubbotti ad alta visibilità.

Gli addetti alla lotta antincendio effettuano la sorveglianza visiva dei luoghi di lavoro, delle attrezzature e degli impianti antincendio al fine di verificare con continuità che gli stessi risultino nelle normali condizioni operative, siano facilmente accessibili e non presentino danni materiali accertabili tramite esame visivo. In relazione alle attività di gestione della sicurezza antincendio (GSA) in esercizio si rimanda agli elaborati e indicazioni pubblicate nella seguente pagina web: [Istruzioni Operative per la Gestione della Sicurezza Antincendio \(GSA\) | Università degli studi di Parma.](#)

### *1.9) Addetti al primo soccorso*

Gli Addetti al primo soccorso sono le persone designate dal Responsabile dell'Unità Produttiva, secondo quanto stabilito dal D.lgs. 81/08, per prestare le misure di primo soccorso ai lavoratori eventualmente occorsi in infortunio o soggetti ad un malore. Gli Addetti al primo soccorso collaborano nell'ambito delle loro funzioni, alla gestione delle situazioni di emergenza. Gli Addetti al primo soccorso designati per la struttura in esame sono identificati in ALLEGATO 1; inoltre, all'interno del contesto in esame, gli addetti al primo soccorso sono identificabili mediante i giubbotti ad alta visibilità.

Gli addetti al primo soccorso effettuano il controllo periodico delle cassette di primo soccorso e dei presidi medici in esse contenuti; quando necessario segnalano al Servizio di Medicina Preventiva dei Lavoratori ([smedprev@unipr.it](mailto:smedprev@unipr.it)) l'esigenza di sostituire o integrare i contenuti della cassetta, affinché ne sia ripristinata l'efficienza.



## **2) TIPOLOGIE DI SITUAZIONI DI EMERGENZA**

Un'emergenza è una situazione che costringe chi la osserva e/o chi la subisce a mettere in atto misure di reazione/difesa dirette alla propria salvaguardia e delle altre persone coinvolte al fine di evitare o ridurre i possibili danni.

Possono essere identificate diverse tipologie di emergenze:

- Emergenza INCENDIO
- Emergenza ALLARME GAS
- Emergenza INFORTUNIO o MALORE
- Emergenza eventi naturali (TERREMOTO, TROMBE D'ARIA, ecc.)
- Emergenza ATTENTATO

In relazione alla tipologia di evento (incendio, infortuni, terremoto, ecc.), alla giornata ed all'orario in cui avviene possono essere adottate diverse procedure di emergenza.

In linea generale possono essere identificate due situazioni separate.

- Durante l'orario di attività


Indicativamente si può considerare che l'orario di attività, esclusi i giorni festivi, sia compreso nelle fasce sotto indicate:

- o Da lunedì a venerdì: dalle 8.00 alle 18.00

- Fuori dall'orario di attività

Dall'orario di chiusura fino all'ora di riapertura non si può escludere l'assoluta assenza di persone nell'edificio, la cui presenza, in quanto sole, li espone ad un maggior rischio.

Durante il verificarsi di una situazione di emergenza tutte le persone devono attenersi alle procedure riportate di seguito evitando di farsi prendere dal panico, e collaborando, nel rispetto dei propri limiti, per contenere l'emergenza fino all'arrivo del personale di soccorso.



### **3) FUNZIONAMENTO DEGLI IMPIANTI EMERGENZA**

#### **3.1) Descrizione impianto rilevazione fumi**

La struttura è dotata di un sistema di allarme automatico per la rilevazione e segnalazione di incendi. Il sistema è costituito da n. 5 impianti indipendenti, con relative centrali di comando (vedi p.to 3.4 – Figura 1), rilevatori di fumo, pulsanti manuali, badenie (campane) e segnalatori ottico/acustici (esclusivamente nelle Zona 4 e 5).

I tre impianti coprono tre zone dell'edificio così distinte:

- ZONA 1 – corpo lato sud – piano seminterrato, piano terra, piano primo.  
La centrale di comando è posizionata nel locale 1302.0.018 al piano terra (vedi p.to 3.4 – Figura 1)
- ZONA 2 – corpo lato nord – piano terra, piano primo.  
La centrale di comando è posizionata nel locale 1302.0.091 al piano terra (vedi p.to 3.4 – Figura 1)
- ZONA 3 – corpo lato nord – piano seminterrato.  
La centrale di comando è posizionata nel locale 1302.S.053 al piano seminterrato (vedi p.to 3.4 – Figura 1).
- ZONA 4 – nuovi laboratori didattici biologici – piano primo.  
La centrale di comando è posizionata nel corridoio 1302.1.135 al piano primo (vedi p.to 3.4 – Figura 1).
- ZONA 5 - nuovo laboratorio SIPE 13.02.0.053 – piano terra  
La centrale di comando è posizionata nel corridoio 1302.0.054 al piano terra (vedi p.to 3.4 – Figura 1); il segnale di allarme viene rimandato in automatico anche nella centrale presente nel locale 1302.0.018.

Alcune zone del Plesso ad oggi risultano non coperte da alcun impianto per la gestione dell'emergenza. Tutti gli impianti esistenti sono convogliati all'Istituto di Vigilanza 24/24 il quale viene avvisato in seguito all'attivazione del 1° rilevatore o del 1° pulsante.

#### **3.2) Funzionamento degli impianti**

##### **Zona 1**


All'intervento del 1° rilevatore e/o del 1° pulsante manuale iniziano a suonare in modo alternato le badenie posizionate nei corridoi mentre nella centrale di comando corrispondente (zona 1) si accende un led che indica la zona in allarme e inizia a suonare un cicalino.

##### **Zona 2**

All'intervento del 1° rilevatore e/o del 1° pulsante manuale iniziano a suonare in modo continuo le badenie posizionate nei corridoi del piano terra e primo mentre nella centrale di comando corrispondente (zona 2) si accende un led che indica la zona in allarme e inizia a suonare un cicalino.

##### **Zona 3**

All'intervento del 1° rilevatore e/o del 1° pulsante manuale iniziano a suonare in modo continuo le badenie posizionate nei corridoi del piano seminterrato mentre nella centrale di comando si accende un led che indica la zona in allarme e inizia a suonare un cicalino.



#### **Zona 4**

All'intervento del 1° rilevatore e/o del 1° pulsante manuale iniziano a suonare i segnalatori ottico/acustici posizionati nel corridoio dei nuovi laboratori didattici al piano primo mentre nella centrale di comando si accende un led che indica la zona in allarme e inizia a suonare un cicalino.

#### **Zona 5**

All'intervento del 1° rilevatore e/o del 1° pulsante manuale iniziano a suonare i segnalatori ottico/acustici posizionati nella zona laboratorio al piano terra mentre nella centrale di comando si accende un led che indica la zona in allarme e inizia a suonare un cicalino; lo stesso allarme viene ripetuto in una centralina presente nel locale SIPE 13.02.0.018.

### ***3.3) Descrizione impianto rilevazione gas***

Nell'edificio è inoltre presente un impianto di rivelazione gas metano e gas ossigeno costituito da una centrale di comando posta nel locale 1302.0.018 (vedi p.to 3.4 – Figura 1), da rilevatori automatici di gas metano e ossigeno collocati nei laboratori del piano terra e 1° e da due segnalatori ottico/acustici collocati nell'atrio SIPE 1302.0.013 e nel corridoio al piano primo SIPE 1302.1.018.

Al raggiungimento del 14% del LEL il **rilevatore di gas** metano attiva la situazione di **PRE ALLARME**; la centrale entra in allarme (led rosso + suono) e viene inviato il messaggio di allarme all'Istituto di Vigilanza.

Sul display della centrale di comando viene visualizzato il codice numerico del rilevatore di gas in allarme.

Al raggiungimento del 21% del LEL si passa alla **condizione di ALLARME**; nella centrale di comando si accende un secondo led rosso, la centrale continua a suonare e si attivano i segnalatori ottico/acustici dell'impianto. In questa condizione viene attivata anche l'elettrovalvola del gas metano interrompendone la fornitura.

### 3.4) Planimetria impianti di emergenza

Nella seguente planimetria si riporta l'ubicazione delle centraline di comando degli impianti di rilevazione e allarme incendio e degli impianti di rilevazione e allarme gas installati presso l'edificio.

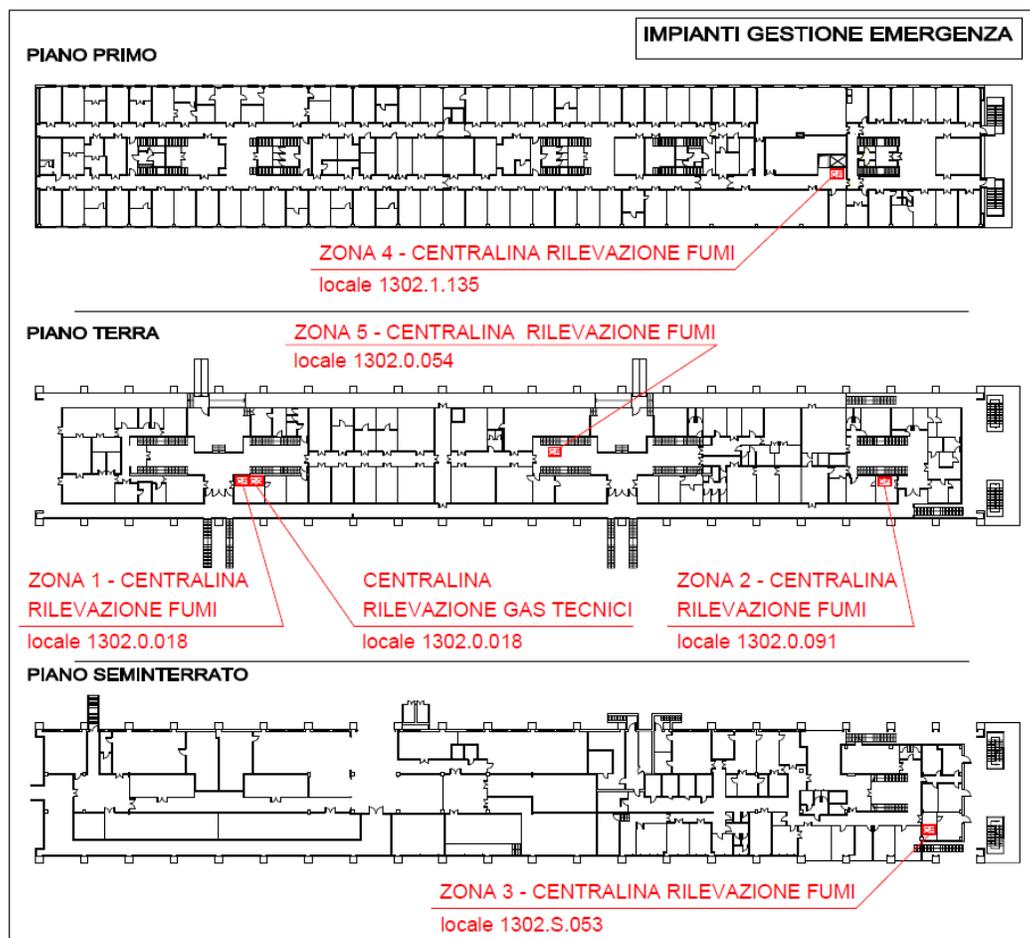


Figura 1. Ubicazione impianti gestione emergenza.

### 3.5) Gestione degli impianti tecnologici e di servizio


#### Gestione e disattivazione degli impianti elettrici

La cabina elettrica del Plesso si trova al piano seminterrato nel locale 1302.S.069. In caso di emergenza e necessità occorre agire sul pulsante di sgancio generale della corrente elettrica posizionato all'esterno del locale (vedi p.to 3.5 – Figura 2).

Lungo i corridoi ai vari piani sono dislocati i quadri elettrici di piano e di zona mentre all'esterno dei singoli locali sono posizionati i pulsanti di sgancio dei singoli locali (vedi ALLEGATO 2).

#### Sottocentrale termica

La sottocentrale termica è posizionata al piano seminterrato nei locali 1302.S.064/065. In caso di emergenza e necessità occorre agire sul pulsante di sgancio posizionato all'esterno del locale (vedi p.to 3.5 – Figura 2). Nel locale della sottocentrale è presente anche la valvola intercettazione acqua.



### Valvola intercettazione gas metano

Il contatore del gas metano a servizio del Plesso di Biologia è posizionato in un box metallico esterno all'edificio, situato in prossimità dei box bombole sul lato ovest. In caso di emergenza e necessità occorre agire sulla valvola di intercettazione presente all'interno del box del contatore (vedi p.to 3.5 – Figura 2).

### Valvole intercettazione gas tecnici

All'interno dei laboratori sono utilizzati gas tecnici per le attività di ricerca e di esercitazione. Le bombole di erogazione dei gas sono posizionate in un box esterno situato sul lato ovest dell'edificio. In caso di emergenza e necessità occorre agire sulle valvole di intercettazione presenti nei box esterni (vedi p.to 3.5 – Figura 2). Lungo i corridoi ai vari piani sono presenti le valvole di intercettazione dei gas suddivisi per zone o per singolo laboratorio (vedi ALLEGATO 2).

### Locale macchina ascensore

Il Plesso di Biologia è servito da due ascensori. I locali macchina ascensore sono posizionati al piano seminterrato nei locali 1302.S.026/036. I pulsanti di sgancio sono invece presenti all'esterno dei due ascensori, lungo il camminamento ovest e nell'atrio 1302.0.024 al piano rialzato (vedi p.to 3.5 – Figura 3).

### Planimetria degli impianti tecnologici e di servizio

Nella seguente planimetria si riporta l'ubicazione degli elementi di distacco degli impianti tecnologici e di servizio installati presso l'edificio.


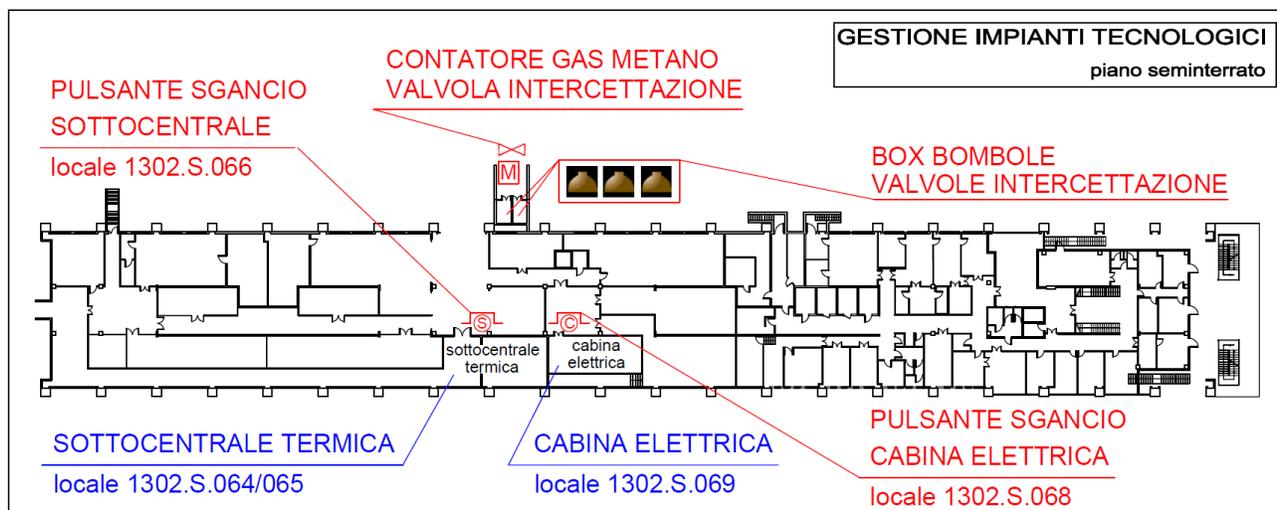


Figura 2. Ubicazione impianti tecnologici.



**UNIVERSITÀ DI PARMA**  
**PLESSO DI BIOLOGIA**  
PARCO AREA DELLE SCIENZE, 11/A - PARMA

PIANO DI EMERGENZA

N° 1302

REV.9 – 01/25

PAG. 12 di 28


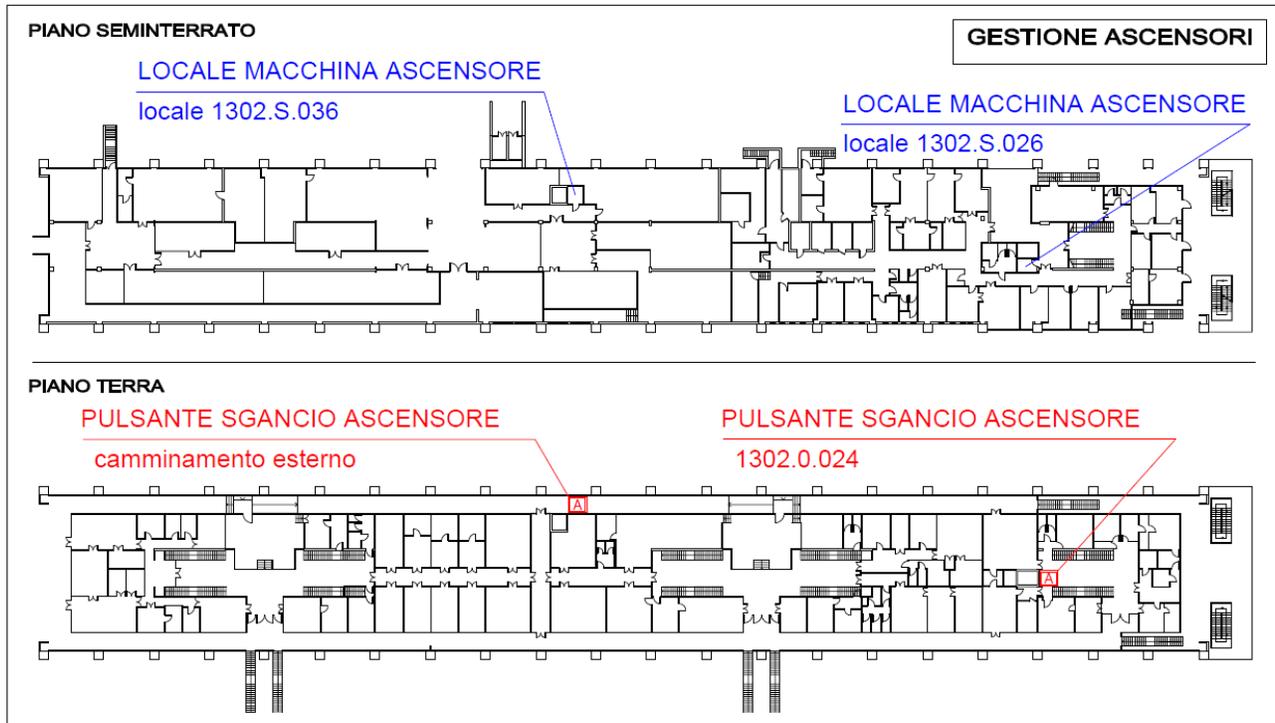


Figura 3. Ubicazione sgancio ascensori



## 4) EMERGENZA INCENDIO

Considerate le caratteristiche tecniche degli impianti e l'organizzazione interna della struttura, la gestione operativa dell'emergenza incendio può articolarsi in due fasi successive:

- **FASE 01: Segnalazione dell'emergenza**
- **FASE 02: Procedura di intervento e di evacuazione**

### 4.1) Segnalazione dell'emergenza

#### **Tipologia del segnale: SEGNALAZIONE MANUALE DELL'EMERGENZA**

In caso l'incendio si sviluppi in locali sprovvisti di sistemi di rilevazione dei fumi rimane una concreta possibilità che la procedura di emergenza possa essere messa in atto attraverso un messaggio vocale da parte di chi, per primo, rileva la situazione di emergenza. Pertanto, **CHIUNQUE rilevi l'originarsi di una situazione di emergenza** (principio di incendio) e nel caso in cui non sia in grado di farla cessare:


- **Allerta a voce** le persone presenti nella zona dell'emergenza;
- **Attiva l'impianto di allarme premendo il pulsante manuale più vicino;**
- Esce dal locale e si allontana con ordine dalla zona in cui si è prodotta l'emergenza, avvertendo i presenti in merito alla situazione di emergenza;
- Allerta il Coordinatore per l'emergenza, gli addetti alla lotta antincendio e primo soccorso;

I Coordinatori per l'Emergenza e tutti gli Addetti alla lotta antincendio, venuti a conoscenza dell'emergenza in atto:

- Si recano sul luogo dell'emergenza;
- **In caso l'impianto di allarme non sia già stato attivato, premono il pulsante di attivazione manuale più vicino** per ogni zona dell'edificio;
- Mettono in atto la PROCEDURA DI INTERVENTO prevista al successivo punto 4.2.

**Gli Addetti che si trovano nei pressi dell'emergenza intervengono direttamente sul principio di incendio, anche in assenza del Coordinatore** ed agevolano le operazioni di messa in sicurezza e di allontanamento dei presenti.

I Coordinatori per l'Emergenza e tutti gli Addetti alla Lotta Antincendio, che NON siano stati direttamente avvisati da chi ha rilevato l'emergenza seguono la procedura indicata al prossimo punto "Tipologia del segnale: ALLARME AUTOMATICO SEGNALAZIONE INCENDI".



**Tipologia del segnale: ALLARME AUTOMATICO SEGNALAZIONE INCENDI**

In caso l'incendio si sviluppi in locali provvisti di sistemi di rilevazione dei fumi, si avvia automaticamente il **suono continuo o alternato delle badenie e/o dei segnalatori ottico/acustici** (il suono varia in funzione della zona in allarme, vedi p.to 3.1).

In questo caso:

- I Coordinatori per l'Emergenza e tutti gli Addetti alla Lotta Antincendio che non si trovano nelle immediate adiacenze del locale in allarme, si recano presso la centrale di comando dell'impianto attivo (vedi p.to 3.4 – Figura 1) per individuare la zona in allarme.
- Dopo avere individuato la zona in allarme, i Coordinatori per l'Emergenza e tutti gli Addetti alla Lotta Antincendio si recano presso la medesima zona per individuare il locale in cui si è sta verificando la possibile situazione di emergenza.
  - a. Nel caso in cui non sussista una reale situazione di emergenza, il Coordinatore avverte il tecnico SIRAM e l'Area Edilizia e Infrastrutture (vedi Allegato 1) per ripristinare le condizioni di funzionamento dell'impianto (reset dell'impianto).
  - b. In caso sussista una reale situazione di emergenza, e nel caso in cui gli Addetti non riescano a far cessare la causa, viene messa in atto la PROCEDURA DI INTERVENTO prevista al successivo p.to 4.2.
- **Fermo restando quanto precede, gli Addetti che eventualmente si trovano nei pressi del locale in emergenza intervengono direttamente sul principio di incendio, anche in assenza del Coordinatore ed agevolano le operazioni di messa in sicurezza e di allontanamento dei presenti.**

#### *4.2) Procedura di intervento e di evacuazione dell'edificio*


Considerata la natura e il funzionamento degli impianti di emergenza installati presso l'edificio, **un qualsiasi segnale emesso dalle badenie, di tipo alternato o continuo, o dei segnalatori ottico/acustici corrisponde all'ordine di evacuazione per le persone presenti**, con la sola eccezione dei Coordinatori delle Emergenze e degli Addetti alla Lotta Antincendio che seguono invece la procedura di intervento.

In entrambe le situazioni (segnalazione manuale o allarme automatico), le persone presenti nell'edificio attuano la seguente PROCEDURA DI EVACUAZIONE.

#### **Persone presenti nell'edificio**

All'ordine di evacuazione della struttura (**suono continuo o alternato delle badenie, dei segnalatori ottico/acustici e allarme a voce**) i Docenti in aula o laboratorio didattico:

- Coordinano l'uscita degli studenti dal locale attraverso l'uscita di emergenza più vicina e si accertano, uscendo per ultimi, che tutti abbiano abbandonato l'aula, assicurando che eventuali studenti in difficoltà siano aiutati da una o più persone;
- Accompagnano gli studenti al punto di raccolta più vicino e verificano al contempo la presenza di tutti gli studenti presso il medesimo punto di raccolta;
- Comunicano, il prima possibile, al Coordinatore per l'emergenza o direttamente ai Vigili del Fuoco, il numero di eventuali studenti non rispondenti all'appello e potenzialmente ancora presenti nella struttura.



**Il docente in aula che ricopre anche il ruolo di Addetto alla Lotta Antincendio al momento dell'emergenza deve occuparsi delle persone in aula, mettendo in atto le procedure sopra descritte; solo in seguito all'evacuazione della propria aula o laboratorio didattico il Docente Addetto alla Lotta Antincendio si mette a disposizione del Coordinatore per le Emergenze.**

Le persone presenti nell'edificio al segnale di evacuazione (**suono continuo o alternato delle badanie, dei segnalatori ottico/acustici e allarme a voce**):

- Lasciano in sicurezza i locali, disattivando strumentazioni e apparecchiature e mettendo in sicurezza reazioni e processi chimici che possano generare pericolo;
- Abbandonano l'edificio seguendo i percorsi di emergenza (vedi ALLEGATO 2) ed eventuali istruzioni del Coordinatore per l'emergenza e degli addetti alla lotta antincendio;
- Utilizzano le scale senza prendere l'ascensore;
- Forniscono aiuto a persone in difficoltà eventualmente presenti e non già assistite dagli Addetti al primo soccorso;
- Raggiungono il punto di raccolta più vicino esterno all'edificio, indicato nelle planimetrie di emergenza e dall'apposita segnaletica di colore verde (vedi p.to 9).

### Coordinatori per l'Emergenza

In entrambe le situazioni (segnalazione manuale o allarme automatico), i Coordinatori e gli Addetti, giunti sul posto e constatata la presenza di una reale situazione di pericolo, attuano la seguente PROCEDURA DI INTERVENTO.

#### **I Coordinatori per l'Emergenza:**

- Forniscono indicazioni agli Addetti alla Lotta Antincendio affinché intervengano utilizzando i mezzi di emergenza a disposizione (estintori portatili, naspi o altro);

**Gli Addetti alla Lotta Antincendio**, identificabili dai gilet ad alta visibilità ed i cui nominativi sono individuati nell'Allegato 1 al presente piano, giunti sul posto dell'emergenza:


- Intervengono sul principio di incendio con l'obiettivo di prevenirne l'evoluzione, utilizzando le attrezzature antincendio in dotazione alla struttura ed in particolare gli estintori portatili;

**Nel caso in cui gli Addetti alla Lotta Antincendio riescano a far cessare l'emergenza, il Coordinatore per l'Emergenza DICHIARA LA FINE DELL'EMERGENZA.**

**Nel caso in cui gli Addetti alla Lotta Antincendio NON riescano a far cessare l'emergenza**

#### **I Coordinatori per l'Emergenza:**

- Confermano l'ordine di evacuazione dell'edificio (**suono continuo o alternato delle badanie, dei segnalatori ottico/acustici e allarme a voce**) premendo un pulsante "allarme antincendio" (vedi ALLEGATO 2) per ogni zona dell'edificio (vedi p.to 3.4 – Figura 1), nel caso in cui non sia ancora stato premuto e divulgando un messaggio a voce nelle zone scoperte dall'allarme;



- Effettuano la chiamata ai **Vigili del Fuoco (115)** e, se necessario, la chiamata **all'autoambulanza (118)**;
- Se necessario si attivano per disattivare gli impianti tecnologici e di servizio, e mettono in sicurezza il Plesso (es. staccano corrente, chiudono le valvole ed elettrovalvole dei gas tecnici, ecc. – vedi p.to 3.5 – Figura 2);
- Si assicurano che gli **Addetti alla Lotta Antincendio e gli Addetti al Primo Soccorso** coordinino l'evacuazione di tutte le persone presenti nel luogo dell'emergenza; in questa fase gli Addetti al Primo Soccorso aiutano le persone con difficoltà motorie o sensoriali;
- Si assicurano che uno tra i presenti si rechi nella zona di arrivo dei Vigili del Fuoco e dell'autoambulanza per fare da guida all'interno del sito;
- Si assicurano che uno tra i presenti accompagni eventuali infortunati sull'autoambulanza.

In seguito alla completa evacuazione, i Coordinatori per l'Emergenza:

- Contatta l'Area Dirigenziale Edilizia e Infrastrutture e comunica quanto avvenuto (vedi ALLEGATO 1);
- Avverte il Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo e comunica quanto avvenuto (vedi ALLEGATO 1).

**Terminata la situazione contingente di emergenza ed in relazione all'entità della stessa, il Coordinatore per l'Emergenza o il più qualificato tra i presenti, ricevute indicazioni da parte degli uffici competenti (Area Edilizia e Infrastrutture, Servizio Prevenzione e Protezione) fornisce disposizioni affinché:**

- Venga comunicata la FINE DELL'EMERGENZA;
- Vengano ripristinati gli utilizzi delle utilities eventualmente interrotte nel corso dell'emergenza.


Accertata la condizione di sicurezza, sentito il parere dei servizi tecnici attivati presso l'Area Edilizia e Infrastrutture dell'Università degli Studi di Parma ed acquisita l'autorizzazione del Magnifico Rettore, il Coordinatore per l'emergenza **dispone la ripresa delle attività**.

Terminata l'emergenza e accertate le condizioni di sicurezza, il Coordinatore trasmette al Magnifico Rettore, al Direttore Generale e al Servizio Prevenzione e Protezione una relazione sull'EMERGENZA VERIFICATASI, con considerazioni sulle CAUSE, sulle MODALITÀ DEGLI INTERVENTI effettuati per la gestione della situazione di emergenza e con PROPOSTE per ridurre i rischi futuri.

### Addetti alla Lotta Antincendio

Gli addetti alla lotta antincendio, identificabili dai gilet ad alta visibilità ed i cui nominativi sono individuati nell'Allegato 1 al presente piano, giunti sul posto dell'emergenza:

- Si mettono a disposizione dei Coordinatori per l'emergenza;
- Eseguono le istruzioni del Coordinatore per intervenire nell'emergenza fino all'arrivo dei Vigili del Fuoco;
- Nel caso in cui il Coordinatore per l'emergenza confermi l'ordine di evacuazione, si assicurano che tutte le persone escano dai locali in sicurezza conducendoli verso i punti di raccolta esterni;
- Giunti al punto di raccolta comunicano al Coordinatore l'avvenuta evacuazione della propria zona di interesse e per segnalare eventuali problematiche riscontrate;



- Al sopraggiungere dei Vigili del Fuoco e/o dell'ambulanza guidano gli operatori del soccorso sul luogo in emergenza.

**In eventuale assenza dei Coordinatori, gli Addetti alla lotta antincendio svolgono in autonomia i compiti previsti per i Coordinatori ed effettuano la chiamata ai Vigili del Fuoco mediante il numero di emergenza 115.**

### Addetti al primo soccorso

Gli addetti al primo soccorso, identificabili dai gilet ad alta visibilità ed i cui nominativi sono individuati nell'Allegato 1 al presente piano, giunti sul posto dell'emergenza:

- **Individuano la presenza di eventuali lavoratori in difficoltà**, vittime di infortunio o colti da malore;
- **In eventuale assenza del Coordinatore, e se la situazione lo richiede, effettuano la chiamata al Pronto Soccorso mediante il numero di emergenza 118.**
- **Individuano inoltre la presenza di eventuali persone (lavoratori o utenti esterni) con difficoltà** motoria o con difficoltà visive o uditive e li assistono durante l'evacuazione.
- Si mettono a disposizione del Coordinatore per l'emergenza;
- Eseguono le istruzioni del Coordinatore per intervenire nell'emergenza fino all'arrivo dei Vigili del Fuoco.

### Personale dell'istituto di vigilanza e SIRAM


Una volta ricevuta la segnalazione dell'emergenza:

- Il personale dell'Istituto di Vigilanza avverte il personale SIRAM;
- Il personale dell'Istituto di Vigilanza e il personale SIRAM, giunti sul posto rimangono a disposizione del coordinatore per l'emergenza e degli addetti alla lotta antincendio e primo soccorso per eventuale collaborazione durante la gestione dell'emergenza;
- L'intervento del personale SIRAM (azienda attualmente titolare del contratto di gestione degli impianti tecnologici) è limitato all'assistenza ai presenti e alle squadre di emergenza dei VVF per l'informativa sul funzionamento degli impianti tecnologici e l'eventuale distacco delle linee impiantistiche. Il personale SIRAM interviene inoltre per eventuale reset degli impianti a valle della cessata emergenza.

### Servizio Prevenzione e Protezione e Area Edilizia e Infrastrutture

Il personale del Servizio Prevenzione e Protezione e il personale dell'Area Edilizia e Infrastrutture, ricevuta comunicazione della situazione di emergenza:

- Si reca sul posto;
- Collabora col coordinatore per l'emergenza;
- Collabora con le squadre di intervento;
- Dà luogo ad eventuali informative e collabora con le altre strutture universitarie coinvolte e con i funzionari degli Enti esterni eventualmente sopraggiunti;



- Terminata la situazione contingente di emergenza ed in relazione all'entità della stessa, l'Area Edilizia e Infrastrutture e il Servizio Prevenzione e Protezione forniscono indicazioni per la ripresa delle attività.

#### **4.3) Emergenza al di fuori dell'orario di attività della Struttura**

Durante le fasce esterne al normale orario di attività della struttura universitaria non si può escludere la presenza di persone nell'edificio, in special modo coinvolte nelle attività di ricerca sperimentale. Occorre inoltre considerare la presenza di personale di ditte esterne, presente all'interno dell'edificio nell'ambito dell'espletamento di contratti di lavori, servizi e forniture (es. pulizie). La presenza al di fuori del normale orario di attività della struttura espone le persone, in quanto potenzialmente isolate, ad un maggior rischio in caso di emergenza.

#### **Personale presente sul luogo dell'emergenza**

CHIUNQUE rilevi l'originarsi di una situazione di emergenza (principio di incendio), che non sia controllabile nell'immediato ed in autonomia, procede come di seguito esposto:

- **Allerta a voce** le persone presenti nella zona dell'emergenza;
- **Attiva l'impianto di cui al punto 3 premendo il pulsante più vicino;**
- Esce dal locale e si allontana dalla zona in cui si è prodotta l'emergenza stessa.


Quando uno o più addetti si trovano nei pressi dell'emergenza, anche al di fuori dell'orario di attività della struttura, intervengono direttamente sul principio d'incendio per procedere all'estinzione.

**Se nessuno dei presenti è in grado di intervenire per interrompere la causa dell'emergenza, occorre che le persone presenti sul posto eseguano quanto di seguito indicato:**

- **Ordinano l'evacuazione dell'edificio (suono continuo o alternato delle badanie, dei segnalatori ottico/acustici e allarme a voce)** premendo un pulsante "allarme antincendio" (vedi ALLEGATO 2) per ogni zona dell'edificio (vedi p.to 3.4 – Figura 1) e divulgando un messaggio a voce nelle zone scoperte dall'allarme.;
- **Effettuano la chiamata ai Vigili del Fuoco (115) e se necessario al pronto soccorso (118);** dopo il "pronto" dell'operatore, notificano la situazione d'emergenza indicando nell'ordine:
  1. Nome e cognome propri;
  2. Via, edificio, piano e sigla identificativa del locale in emergenza;
  3. Eventuale presenza di infortunati ed eventuale necessità di urgente intervento medico;
  4. Natura dell'evento che determina l'emergenza (incendio, scoppio, fuga di gas, ecc.).

Successivamente:

- Escono dal locale e si allontanano dalla zona in cui si è prodotta l'emergenza, attendendo l'arrivo dei soccorsi in luogo sicuro (in corrispondenza del punto di raccolta esterno all'edificio);
- Nell'uscire forniscono assistenza a persone con difficoltà motorie o sensoriali eventualmente presenti nell'edificio;
- Attendono l'arrivo dei soccorsi per fornire informazioni ed eventuale collaborazione.



- Notificano ai VVF che, considerata la contingente situazione (orario di chiusura della Struttura Universitaria), non è possibile escludere che vi siano ancora persone all'interno dell'edificio.

### *Persone presenti nell'edificio*

Le persone presenti nell'edificio, al segnale di evacuazione (**suono continuo o alternato delle badanie, dei segnalatori ottico/acustici e allarme a voce**):

- Escono dai locali in sicurezza e procedendo con ordine;
- Abbandonano l'edificio seguendo i percorsi di emergenza (vedi ALLEGATO 2) ed istruzioni impartite dal Coordinatore per l'emergenza o dagli Addetti alla Lotta Antincendio eventualmente presenti nella struttura;
- Utilizzano le scale senza prendere l'ascensore;
- Forniscono aiuto a persone in difficoltà eventualmente presenti e non già assistite dagli Addetti al primo soccorso;
- Raggiungono il punto di raccolta esterno all'edificio, indicato nelle planimetrie di emergenza ed, in sito, dall'apposita segnaletica di colore verde (vedi p.to 9).


### *Personale dell'Istituto di Vigilanza e SIRAM*

La segnalazione di allarme viene ricevuta dall'Istituto di Vigilanza che garantisce l'intervento del proprio personale nel tempo massimo di 30 minuti dall'attivazione dell'allarme. Il personale dell'Istituto di Vigilanza avverte il personale della ditta SIRAM e i Coordinatori per le Emergenze dell'edificio.

Giunti sul posto, il personale dell'Istituto di Vigilanza, il personale della ditta SIRAM e i Coordinatori per le Emergenze dell'edificio verificano l'esistenza della causa che ha dato origine alla segnalazione di allarme.

L'intervento dei presenti ed in particolare dell'azienda titolare del contratto di gestione degli impianti tecnologici (attualmente SIRAM Veolia) è limitato all'assistenza alle persone eventualmente presenti nell'edificio e alle squadre di emergenza dei VVF intervenute sul posto, per l'informativa sul funzionamento degli impianti tecnologici e l'eventuale distacco delle linee impiantistiche. L'azienda titolare del contratto di gestione degli impianti tecnologici interviene inoltre per eventuale reset degli impianti a valle della cessata emergenza. Pertanto:

- Se l'emergenza è stata domata dai presenti, il personale della ditta di manutenzione (SIRAM Veolia) ripristinano le condizioni di sicurezza degli impianti.
- Se l'emergenza persiste, il personale dell'Istituto di Vigilanza e/o i Coordinatori per le Emergenze:
  - o Attivano la procedura di emergenza premendo un pulsante "allarme antincendio" (vedi ALLEGATO 2) per ogni zona dell'edificio (vedi p.to 3.4 – Figura 1) in caso non sia ancora stato premuto e divulgando un messaggio a voce nelle zone scoperte dall'allarme.
  - o Chiedono, in successione, in base alle priorità dettate dalla situazione:
    - L'intervento dell'autoambulanza (Tel. 118)
    - L'intervento dei VV.F. (Tel. 115)



- All'arrivo dei mezzi di soccorso (V.V.F. e/o Ambulanza), il personale dell'Istituto di Vigilanza e Coordinatori dell'Emergenza guidano sul posto gli operatori del soccorso e forniscono loro tutte le informazioni in loro possesso utili per fare rientrare l'emergenza.

Al termine dell'emergenza il personale dell'Istituto di Vigilanza compila una relazione da consegnare alla U.O. Vigilanza e Logistica.

### Coordinatori per l'emergenza

**Terminata la situazione contingente di emergenza ed in relazione all'entità della stessa, il Coordinatore per l'Emergenza o il più qualificato tra i presenti, ricevute indicazioni da parte degli uffici competenti (Area Edilizia e Infrastrutture, Servizio Prevenzione e Protezione) fornisce disposizioni affinché:**

- Venga comunicata la FINE DELL'EMERGENZA;
- Vengano ripristinati gli utilizzi delle utilities eventualmente interrotte nel corso dell'emergenza.

Accertata la condizione di sicurezza, sentito il parere dei servizi tecnici attivati presso l'Area Edilizia e Infrastrutture dell'Università degli Studi di Parma ed acquisita l'autorizzazione del Magnifico Rettore, il Coordinatore per l'emergenza **dispone la ripresa delle attività.**

## **5) EMERGENZA ALLARME GAS**

### *5.1) Allarme gas in orario di attività della Struttura*


Come anticipato (cap. 3), nell'edificio di Bioscienze è installata una centralina di rilevazione e allarme gas (locale SIPE 13.02.0.018 - vedi p.to 3.4 – Figura 1). La centralina è connessa a due segnalatori ottico/acustici collocati nell'atrio SIPE 1302.0.013 (nel vano scale S03 che sale al piano primo) e nel corridoio al piano primo (SIPE 1302.1.018). I rilevatori di gas presenti nell'edificio e connessi all'impianto sono relativi a gas metano e ossigeno. Le istruzioni operative riportate nel presente paragrafo devono essere seguite dai Coordinatori e dagli Addetti alla lotta antincendio nel caso in cui l'allarme sia causato dall'attivazione di un rilevatore di gas.

#### **Tipologia del segnale: ALLARME AUTOMATICO SEGNALAZIONE GAS**

In caso di attivazione di un rilevatore di gas in locali provvisti di sistemi di rilevazione dei gas, si avvia automaticamente il **suono dei segnalatori ottico/acustici.**

In questo caso i Coordinatori per l'Emergenza e tutti gli Addetti alla Lotta Antincendio, al suono dei segnalatori:

- si recano presso la centrale di comando dell'impianto in allarme (vedi p.to 3.4 – Figura 1) per individuare la zona in allarme.
- individuano il locale in allarme, verificando il segnale sulla centrale di comando dell'impianto;
- ordinano l'evacuazione dell'edificio (**suono continuo o alternato delle badanie, dei segnalatori ottico/acustici e allarme a voce**) premendo un pulsante "allarme antincendio" (vedi ALLEGATO 2) per ogni zona dell'edificio (vedi p.to 3.4 – Figura 1), divulgando un messaggio a voce nelle zone scoperte dall'allarme e, prima di uscire dall'edificio, si recano nella zona in allarme per agevolare le operazioni di allontanamento dei presenti; in questa fase gli Addetti e i Coordinatori non accedono al locale in allarme ed evitano ogni tentativo di risalire alla causa dell'allarme.



- procedono all'evacuazione completa dell'edificio, effettuano la chiamata ai Vigili del Fuoco (115) e se necessario al pronto soccorso (118), attendono i soccorsi esterni.
- si assicurano che sia avvenuta l'evacuazione di tutte le persone presenti nell'edificio; in questa fase gli Addetti al Primo Soccorso aiutano le persone con difficoltà motorie o sensoriali.
- si attivano per disattivare gli impianti tecnologici e di servizio dall'esterno dell'edificio e mettono in sicurezza il Plesso (staccano corrente, **chiudono le valvole ed elettrovalvole dei gas tecnici**, ecc. – vedi p.to 3.5 – Figura 2);
- si assicurano che uno tra i presenti si rechi nella zona di arrivo dei Vigili del Fuoco e dell'autoambulanza per fare da guida all'interno del sito.
- si assicurano che uno tra i presenti accompagni eventuali infortunati sull'autoambulanza.

Al **suono continuo o alternato delle badanie, dei segnalatori ottico/acustici e allarme a voce**, le persone presenti nell'edificio:

- Lasciano in sicurezza i locali, disattivando strumentazioni e apparecchiature e mettendo in sicurezza reazioni e processi chimici che possano generare pericolo;
- Abbandonano l'edificio seguendo i percorsi di emergenza (vedi ALLEGATO 2) ed eventuali istruzioni del Coordinatore per l'emergenza e degli addetti alla lotta antincendio;
- Utilizzano le scale senza prendere l'ascensore;
- Forniscono aiuto a persone in difficoltà eventualmente presenti e non già assistite dagli Addetti al primo soccorso;
- Raggiungono il punto di raccolta più vicino esterno all'edificio, indicato nelle planimetrie di emergenza e dall'apposita segnaletica di colore verde (vedi p.to 9).


Al **suono continuo o alternato delle badanie, dei segnalatori ottico/acustici e allarme a voce**, i Docenti in aula o laboratorio didattico:

- Coordinano l'uscita degli studenti dal locale attraverso l'uscita di emergenza più vicina e si accertano, uscendo per ultimi, che tutti abbiano abbandonato l'aula, assicurando che eventuali studenti in difficoltà siano aiutati da una o più persone;
- Accompagnano gli studenti al punto di raccolta più vicino e verificano al contempo la presenza di tutti gli studenti presso il medesimo punto di raccolta;
- Comunicano, il prima possibile, al Coordinatore per l'emergenza o direttamente ai Vigili del Fuoco, il numero di eventuali studenti non rispondenti all'appello e potenzialmente ancora presenti nella struttura.

**Il docente in aula che ricopre anche il ruolo di Addetto alla Lotta Antincendio al momento dell'emergenza deve occuparsi delle persone in aula, mettendo in atto le procedure sopra descritte; solo in seguito all'evacuazione della propria aula o laboratorio didattico il Docente Addetto alla Lotta Antincendio si mette a disposizione del Coordinatore per le Emergenze.**

In seguito alla completa evacuazione i **Coordinatori per l'Emergenza**:

- Chiedono intervento dell'Area Edilizia e Infrastrutture dell'Università (vedi ALLEGATO 1);



- Avvertono il Servizio Prevenzione e Protezione (vedi ALLEGATO 1).

Al termine dell'emergenza, accertate le condizioni di sicurezza, i **Coordinatori per l'Emergenza** forniscono disposizioni affinché:

- Venga comunicata la FINE DELL'EMERGENZA e vengano ripristinati gli utilizzi delle utilities eventualmente interrotte nel corso dell'emergenza;
- Venga trasmessa al Magnifico Rettore e al Servizio Prevenzione e Protezione di Ateneo una relazione sull'EMERGENZA VERIFICATASI comprensiva di PROPOSTE per ridurre i rischi futuri.


**Fermo restando quanto precede, le persone che eventualmente si trovano nei pressi del locale in emergenza e identificano la fuoriuscita di gas (es. odore gas metano) intervengono direttamente sulla fuoriuscita CHIUDENDO LE VALVOLE DI INTERCETTAZIONE DEL GAS.**

### *5.2) Allarme gas al di fuori dell'orario di attività della Struttura*

La segnalazione di allarme viene ricevuta dall'Istituto di Vigilanza che garantisce l'intervento del proprio personale nel tempo massimo di 30 minuti dall'attivazione dell'allarme. Il personale dell'Istituto di Vigilanza avverte il personale della ditta SIRAM e i Coordinatori per le Emergenze dell'edificio.

Giunti sul posto, il personale dell'Istituto di Vigilanza, il personale della ditta SIRAM e i Coordinatori per le Emergenze dell'edificio:

- si recano presso la centrale di comando dell'impianto in allarme (vedi p.to 3.4 – Figura 1) per individuare la zona in allarme.
- verificano l'esistenza della causa che ha dato origine alla segnalazione di allarme **e constatano che il segnale di allarme è dovuto all'attivazione di un rilevatore di gas;**
- individuano il locale in allarme, verificando il segnale sulla centrale di comando dell'impianto;
- ordinano l'evacuazione dell'edificio (**suono continuo o alternato delle badanie, dei segnalatori ottico/acustici e allarme a voce**) premendo un pulsante "allarme antincendio" (vedi ALLEGATO 2) per ogni zona dell'edificio (vedi p.to 3.4 – Figura 1) divulgando un messaggio a voce nelle zone scoperte dall'allarme e, prima di uscire dall'edificio, si recano nella zona in allarme per agevolare le operazioni di allontanamento dei presenti; in questa fase gli incaricati per la gestione dell'emergenza non accedono al locale in allarme ed evitano ogni tentativo di risalire alla causa dell'allarme.
- procedono all'evacuazione completa dell'edificio, effettuano la chiamata ai Vigili del Fuoco (115) e se necessario al pronto soccorso (118), attendono i soccorsi esterni.
- si assicurano che sia avvenuta l'evacuazione di tutte le persone presenti nell'edificio; in questa fase gli Addetti al Primo Soccorso aiutano le persone con difficoltà motorie o sensoriali.
- si attivano per disattivare gli impianti tecnologici e di servizio dall'esterno dell'edificio e mettono in sicurezza il Plesso (staccano corrente, **chiudono le valvole ed elettrovalvole dei gas tecnici**, ecc. – vedi p.to 3.5 – Figura 2);
- si assicurano che uno tra i presenti si rechi nella zona di arrivo dei Vigili del Fuoco e dell'autoambulanza per fare da guida all'interno del sito. All'arrivo dei mezzi di soccorso (VV.F. e/o Ambulanza), il personale dell'Istituto di Vigilanza e Coordinatori dell'Emergenza guidano sul posto gli



**UNIVERSITÀ DI PARMA**  
**PLESSO DI BIOLOGIA**  
PARCO AREA DELLE SCIENZE, 11/A - PARMA

PIANO DI EMERGENZA

N° 1302

REV.9 – 01/25

PAG. 23 di 28

operatori del soccorso e forniscono loro tutte le informazioni in loro possesso utili per fare rientrare l'emergenza;

- si assicurano che uno tra i presenti accompagni eventuali infortunati sull'autoambulanza.


**Al suono continuo o alternato delle badanie, dei segnalatori ottico/acustici e allarme a voce**, le persone presenti nell'edificio:

- Lasciano in sicurezza i locali, disattivando strumentazioni e apparecchiature e mettendo in sicurezza reazioni e processi chimici che possano generare pericolo;
- Abbandonano l'edificio seguendo i percorsi di emergenza (vedi ALLEGATO 2) ed eventuali istruzioni del Coordinatore per l'emergenza e degli incaricati per la gestione delle emergenze (Istituto di Vigilanza);
- Utilizzano le scale senza prendere l'ascensore;
- Forniscono aiuto a persone in difficoltà eventualmente presenti e non già assistite dagli Addetti al primo soccorso;
- Raggiungono il punto di raccolta più vicino esterno all'edificio, indicato nelle planimetrie di emergenza e dall'apposita segnaletica di colore verde (vedi p.to 9).

L'intervento dei presenti ed in particolare dell'azienda titolare del contratto di gestione degli impianti tecnologici (attualmente SIRAM Veolia) è limitato all'assistenza alle persone eventualmente presenti nell'edificio e alle squadre di emergenza dei VVF intervenute sul posto, per l'informativa sul funzionamento degli impianti tecnologici e l'eventuale distacco delle linee impiantistiche. L'azienda titolare del contratto di gestione degli impianti tecnologici interviene inoltre per eventuale reset degli impianti a valle della cessata emergenza.

Al termine dell'emergenza il personale dell'Istituto di Vigilanza compila una relazione da consegnare alla U.O. Vigilanza e Logistica.

**Fermo restando quanto precede, le persone che eventualmente si trovano nei pressi del locale in emergenza e identificano la fuoriuscita di gas (es. odore gas metano) intervengono direttamente sulla fuoriuscita CHIUDENDO LE VALVOLE DI INTERCETTAZIONE DEL GAS.**



## **6) EMERGENZA INFORTUNIO O MALORE**

In caso di infortunio o di malore, chiunque noti la situazione, avvisa il Coordinatore per l'emergenza e gli Addetti al Primo Soccorso.

### Coordinatore per l'emergenza

Alla notizia dell'infortunio si reca sul posto per verificare l'accaduto.

### Addetti al Primo Soccorso

Gli Addetti al Primo Soccorso contattati si portano sul luogo dell'emergenza e si attivano per stabilizzare le condizioni dell'infortunato, seguendo le procedure indicate durante il corso di formazione; se persistono condizioni di urgenza tali da meritare una valutazione da parte del personale sanitario, gli Addetti al Primo Soccorso:

- raccolgono il maggior numero possibile di informazioni sull'accaduto e sulle condizioni del/degli infortunato/i (stato di coscienza, attività cardio-circolatoria e respiratoria, eventuali lesioni riportate ed evidenti) e sul luogo in cui si è verificato l'infortunio/malore;
- contattano il 118 rispondendo con calma alle domande degli operatori, tenendo presente che saranno inviati soccorsi adeguati a seconda delle informazioni fornite;
- comunicano il numero di telefono dal quale è stata effettuata la chiamata.


Uno tra gli Addetti al Primo Soccorso attende l'eventuale arrivo dell'autoambulanza all'ingresso dell'edificio per guidare i soccorritori sul posto dell'infortunio e in seguito accompagna sull'autoambulanza l'infortunato al Pronto Soccorso.

All'interno di alcuni Plessi del Campus "Scienze e Tecnologie" sono stati installati diversi defibrillatori semiautomatici, così suddivisi:

1. Plesso di Chimica
2. Plesso di Ingegneria Didattica
3. Plesso di Scienze della Terra
4. Plesso di Farmacia
5. Plesso di Ingegneria Scientifica
6. Plesso di Matematica
7. Plesso Polifunzionale
8. Polo Didattico Q02
9. Palestra CUS – locale custode.

Nell'Allegato 1 sono riportati i nominativi del personale abilitato all'uso del defibrillatore all'interno del Plesso di Biologia.

Nell'Allegato 4 è riportato il link per la consultazione delle planimetrie con la dislocazione dei DAE presenti all'interno del Campus e l'elenco del personale abilitato all'uso dell'apparecchiatura (<https://www.unipr.it/node/22682>).



## **7) EMERGENZA TERREMOTO**

In caso di terremoto, tutte le persone presenti nell'edificio:

- Interrompono le attività in corso;
- **Si allontanano dalle finestre, dalle vetrate, dagli scaffali e in genere da oggetti che potrebbero cadere;**
- Cercano di portarsi in prossimità di strutture di cemento armato (pilastri, travi) o in alternativa cercano riparo sotto banchi, tavoli, scrivanie, ecc.;
- Coloro che operano su impianti ed attrezzature (ad es. per manutenzione) mettono in sicurezza ciò con cui stanno operando. Oltre a sospendere ogni operazione in corso, spengono fiamme eventualmente presenti (es. becchi Bunsen), chiudono le valvole dei fluidi e procedono al distacco dell'energia elettrica.

Al termine del movimento, **tutte le persone presenti:**


- **Si portano nei punti di raccolta esterni**, seguendo con ordine i percorsi delle vie di uscita di emergenza;
- Durante tale percorso verificano la presenza di eventuali infortunati e di particolari pericoli prodotti per effetto del sisma. In entrambi i casi chiunque ne rilevi la presenza, fornisce comunicazione immediata al Coordinatore per l'Emergenza o al più qualificato tra i presenti.

**Il Coordinatore per l'Emergenza o il più qualificato tra i presenti**, allo scopo di assicurare che l'edificio venga abbandonato da tutti:

- **Ordina l'evacuazione dell'edificio** attivando il segnale di evacuazione, ovvero premendo un pulsante "allarme antincendio" (vedi ALLEGATO 2) per ogni zona dell'edificio (vedi p.to 3.4 – Figura 1) e divulgando un messaggio a voce nelle zone scoperte dall'allarme.
- Qualora venga a conoscenza della presenza di eventuali infortunati o di altri pericoli causati dall'evento, chiede l'intervento dell'ambulanza e/o dei VV.F.

**Terminato il fenomeno ed in relazione all'entità dello stesso, il Coordinatore per l'Emergenza o il più qualificato tra i presenti richiede sopralluogo da parte degli uffici competenti (Area Edilizia e Infrastrutture) prima di riprendere l'attività.**

Accertata la condizione di sicurezza e sentito il parere dei servizi tecnici attivati presso l'Area Edilizia e Infrastrutture dell'Università degli Studi di Parma ed acquisito il parere del Magnifico Rettore, Coordinatore per l'Emergenza dispone che venga comunicata la **FINE DELL'EMERGENZA** ed autorizza la ripresa delle attività.



## **8) EMERGENZA ATTENTATO**

Chiunque rilevi una situazione potenzialmente connessa ad un pericolo immediato, si allontana, contatta le Autorità di pubblica sicurezza mediante i numeri di emergenza 112 e 113 e contestualmente segnala la presenza del pericolo al Coordinatore per le Emergenze dell'edificio.

Qualora la situazione rilevata risulti chiaramente non connessa ad un pericolo immediato per l'incolumità dei presenti, la persona che individua la situazione, si allontana e telefona all'Istituto di Vigilanza (vedi ALLEGATO 1) comunicando:

- Nome e cognome propri;
- Tutte le informazioni utili a definire la situazione dell'emergenza.

### Personale dell'Istituto di Vigilanza

Il personale dell'Istituto di Vigilanza, nel recarsi sul luogo, provvede ad avvertire la U.O. Vigilanza e Logistica ed il Coordinatore per l'emergenza.


Il personale dell'Istituto di Vigilanza, giunto sul posto, esegue quanto di seguito indicato:

- Valuta la situazione;
- Contatta, se necessario, le Autorità di Pubblica Sicurezza;
- Coordina le proprie azioni con quanto posto in essere dal Coordinatore per l'emergenza;
- Valutando la situazione, dispone perché venga dato eventuale ordine di evacuazione dell'edificio;
- Collabora attivamente nella gestione dell'emergenza e dell'evacuazione.

### Persone presenti nell'edificio

Le persone presenti nell'edificio al segnale di evacuazione (**suono continuo o alternato delle badanie, dei segnalatori ottico/acustici e allarme a voce**):

- Lasciano in sicurezza i locali;
- Abbandonano l'edificio seguendo i percorsi di emergenza (vedi ALLEGATO 2) ed eventuali istruzioni del Coordinatore per l'emergenza e degli addetti alla lotta antincendio;
- Utilizzano le scale senza prendere l'ascensore;
- Forniscono aiuto a persone in difficoltà eventualmente presenti e non già assistite dagli Addetti al primo soccorso;
- Raggiungono il punto di raccolta esterno all'edificio, indicato nelle planimetrie di emergenza e, in sito, dall'apposita segnaletica di colore verde (vedi p.to 9).



## 9) PUNTI DI RACCOLTA

Nella seguente planimetria si riporta l'ubicazione dei punti di raccolta posizionati all'esterno dell'edificio.

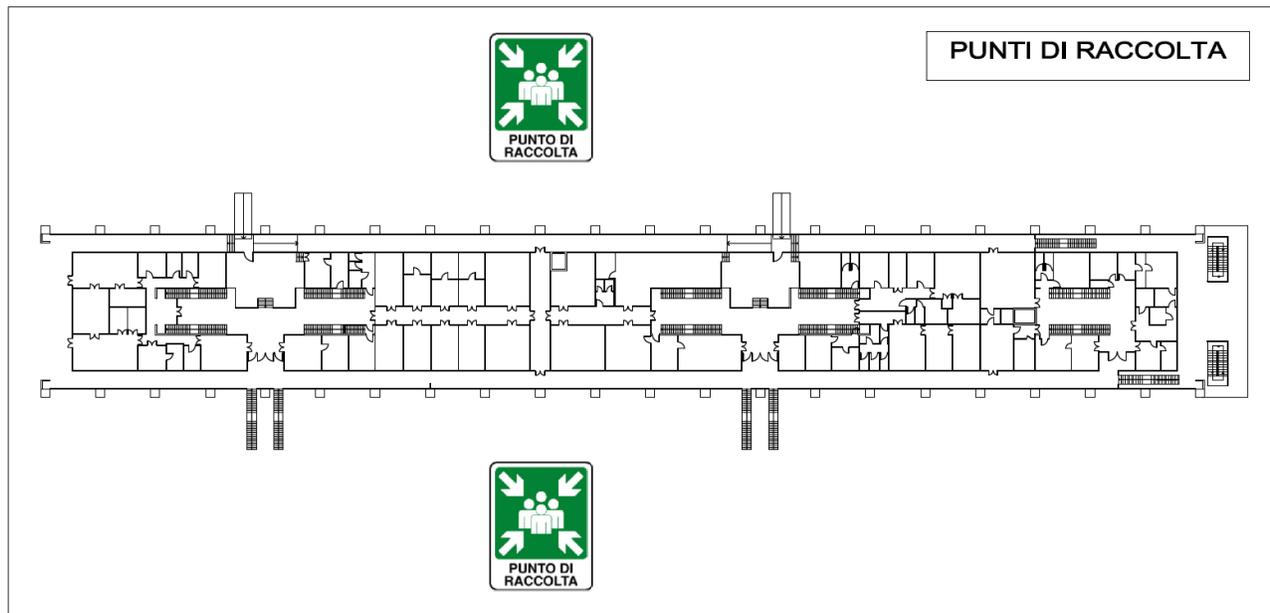


Figura 4. Ubicazione dei punti di raccolta del Plesso.


## 10) DISTRIBUZIONE DELLA PROCEDURA

I Responsabili delle Unità Produttive (Direttori di Dipartimento o Centro, Dirigenti di Area Amministrativa) anche avvalendosi dei Coordinatori delle Unità, dei Coordinatori per le Emergenze e di altre persone eventualmente delegate, distribuiscono la presente procedura a tutto il personale presente nell'edificio, in particolare:

- **Personale strutturato (Docenti, Ricercatori, Personale Tecnico-Amministrativo) afferente ai Dipartimenti**, Centri e Aree Amministrative con sede di lavoro nell'edificio;
- **Personale non strutturato** presente nel sito, con particolare riferimento a dottorandi, borsisti, assegnisti, contrattisti e laureati frequentatori.

I Responsabili delle Unità Produttive:

- Pubblicano il link al Piano di Emergenza dell'edificio nella pagina web delle strutture universitarie da loro dirette;
- Provvedono all'inoltro di apposita comunicazione interna con periodicità prefissata (es. una volta all'anno);
- Nel caso dei Dipartimenti, ogni anno, prima dell'inizio dell'anno accademico portano all'attenzione del Consiglio del Dipartimento una comunicazione relativa ai piani di emergenza, invitando i Docenti a prendere visione dei piani e a darne comunicazione agli studenti, anche annotando l'avvenuta comunicazione nel registro delle attività didattiche.



**UNIVERSITÀ DI PARMA**  
**PLESSO DI BIOLOGIA**  
PARCO AREA DELLE SCIENZE, 11/A - PARMA

PIANO DI EMERGENZA

N° 1302

REV.9 – 01/25

PAG. 28 di 28

Il Servizio Prevenzione e Protezione provvede alla pubblicazione del piano di emergenza, comprensivo degli allegati, sul sito web istituzionale [www.unipr.it/spp](http://www.unipr.it/spp), all'interno della sezione Servizio Prevenzione e Protezione – Piani di Emergenza (<http://www.unipr.it/node/9127>).

**I Responsabili Unici di Procedimento (RUP)**, ed in generale i soggetti che affidano contratti, distribuiscono la procedura alle imprese appaltatrici con personale potenzialmente presente nel sito (ad es. imprese di manutenzione, di pulizia, ecc.).

Risulta inoltre disponibile una procedura semplificata, redatta in lingua italiana ed inglese, relativa al comportamento da tenere da parte degli studenti in caso di emergenza (vedi ALLEGATO 3).

## **11) ALLEGATI**

Allegato 1: elenco nominativi delle persone coinvolte nell'emergenza.

Allegato 2: planimetrie di emergenza.

Allegato 3: norme di comportamento per gli studenti (italiano e inglese).

Allegato 4: dislocazione defibrillatori semiautomatici e abilitati all'uso - Campus.